


寸法: mm

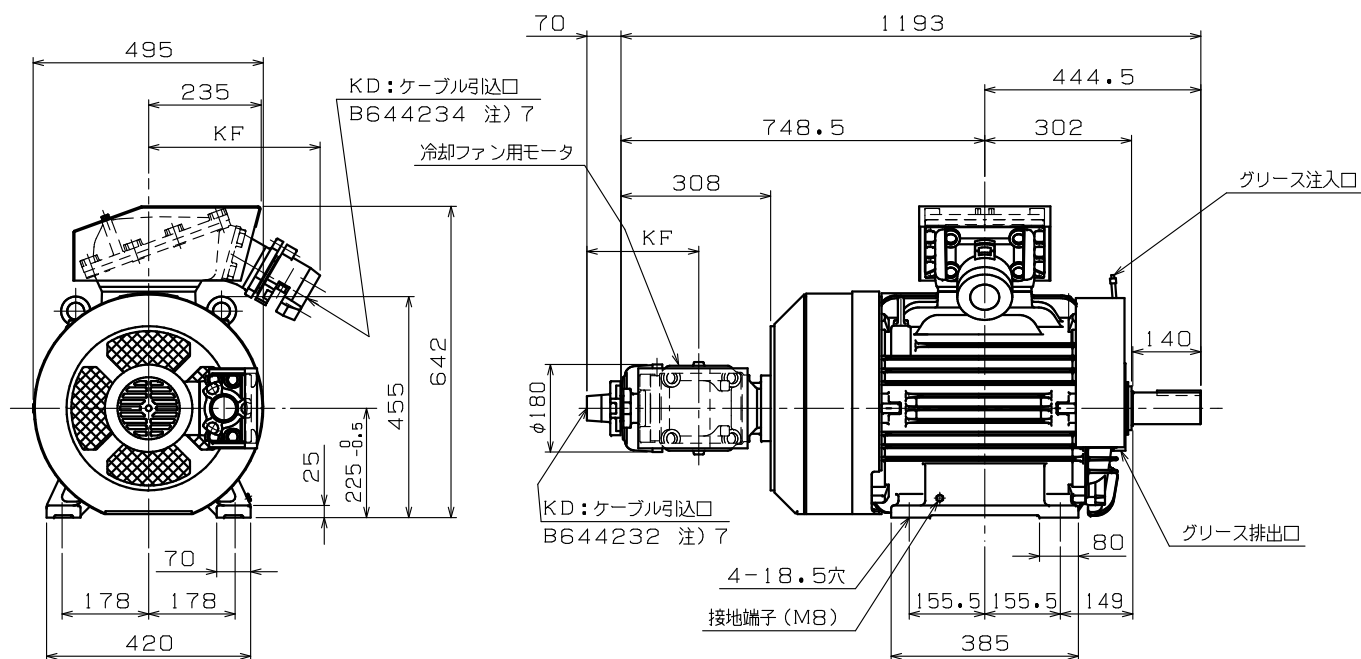

注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。

2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976（沈みキー、キー溝）によっています。

3. モータ端子箱ケーブル引込口方向

☐ 左方向 (標準) ☐ 連結側方向

☐ 右方向 ☐ 連結反対側

※モータ電源ケーブル引込口方向は90度毎に変えることができます。
尚、リード引込口は水平取付けも可能となっています。

4. 連結側軸受は運転中にグリス補給、交換のできるグリス交換軸受です。

5. 回転方向（連結側より見て）

☐ 反時計方向（標準） ☐ 時計方向 ☐ 両方向

6. 冷却ファン用モータ

FGLQ-5FO 0.75kW 4P


□ 200/200/220V 50/60/60Hz 3.7/3.3/3.2A

□ 400/400/440V 50/60/60Hz 1.85/1.66/1.61A

7. 端子箱のKD, KF寸法は、端子箱構造図にて確認下さい。

主モ一夕用：B644234

冷却ファンモータ用：B644232

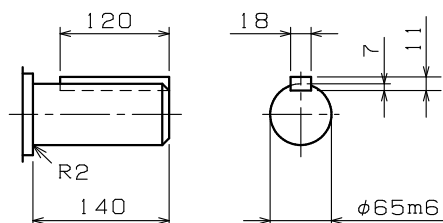

御 参 考 用

御注文先	_____
見積番号	_____
受注番号	_____
項NO.	_____
用途	_____

速度制御範囲

軸 受 番 号					
連 結 側	NU314	連 結 反 対 側	6313ZZC3	概算質量	490 kg

[illegible]

REVISIONS					 Nidec ニデックテクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR.	検図 CHECK	作図 DRAW.	可変速三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 耐圧防爆形d2G4・他力通風形・屋外形	DWG. NO. Q38046	REV ①
	冷却ファンの電圧、周波数、電流値追加 DESCRIPTION	'15.09.04 DATE	仲村 BY	伊藤(克) APPR.		消費 '05.02.07 原	天ヶ '05.02.07 部				