


寸法: mm

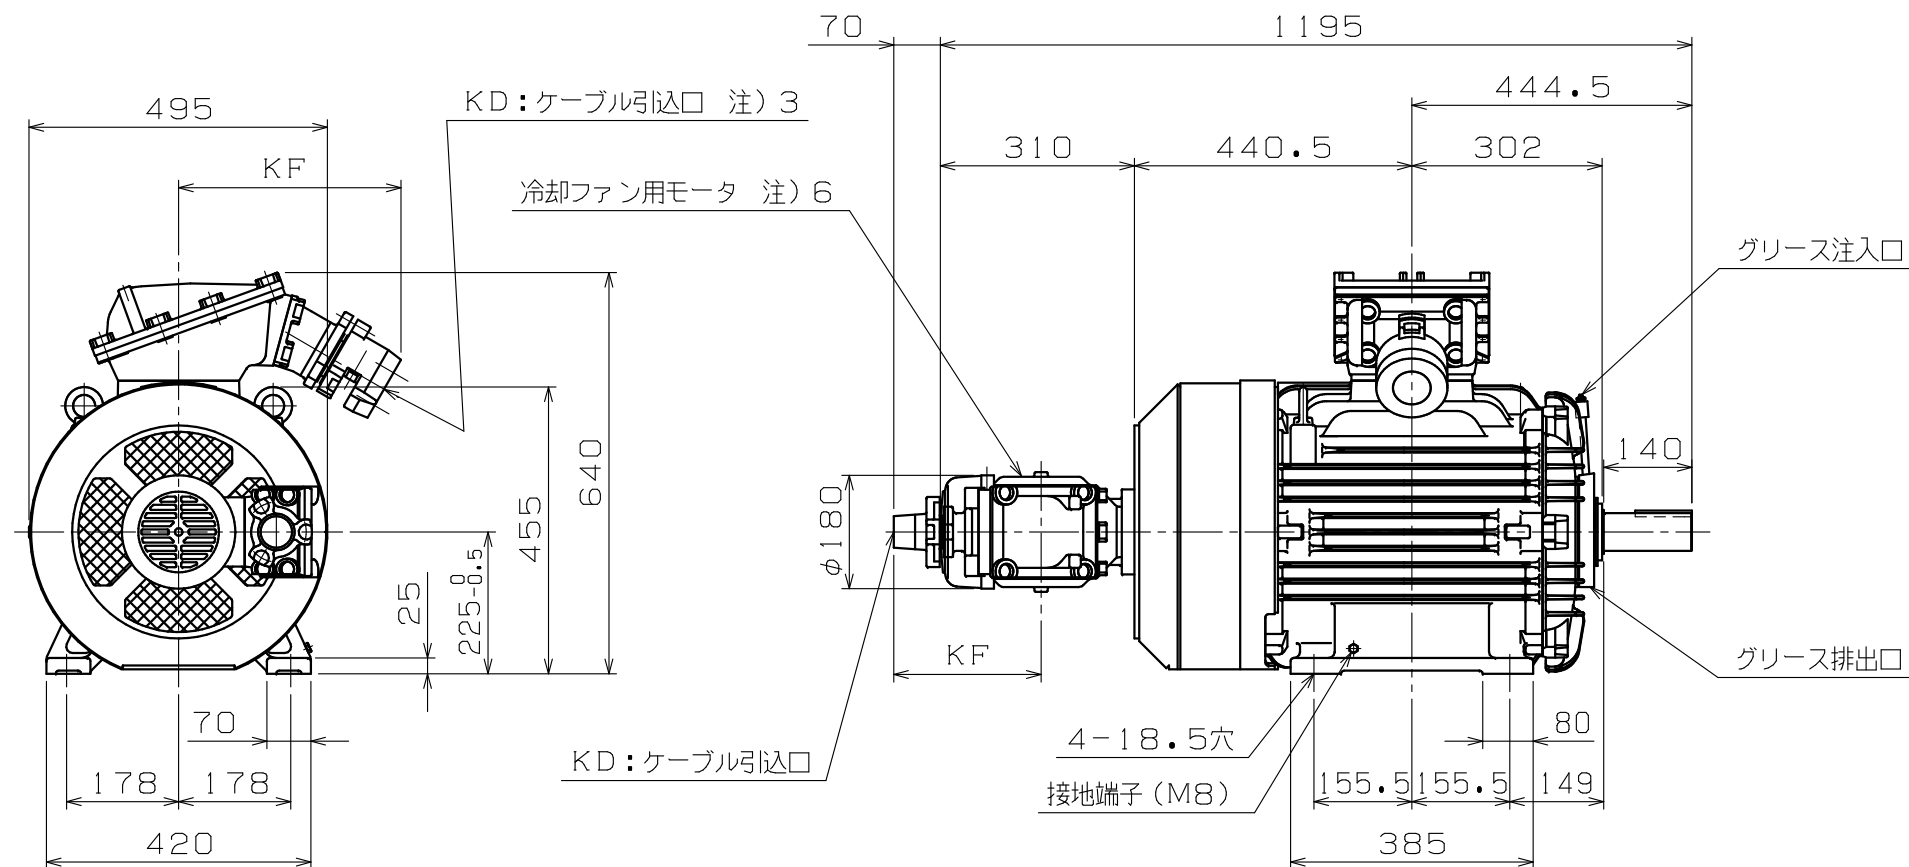

注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。

2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976（沈みキー、キー溝）によっています。

3. モータ端子箱ケーブル引込口方向

☐ 左方向（標準） ☐ 連結側方向

☐ 右方向 ☐ 連結反対側

※モータ電源ケーブル引込口方向は90度毎に変えることができます。
尚、リード引込口は水平取付けも可能となっています。

4. 連結側軸受は運転中にグリース補給、交換のできるグリース交換軸受です。

5. 回転方向（連結側より見て）

☐ 反時計方向（標準） ☐ 時計方向 ☐ 両方向


6. 冷却ファン用モータ

FGLQ-5F 0.75kW 4P

7. 端子箱のKD, KF寸法は、端子箱構造図にて確認下さい。

主モ一夕用：B644234

冷却ファンモータ用：B644232

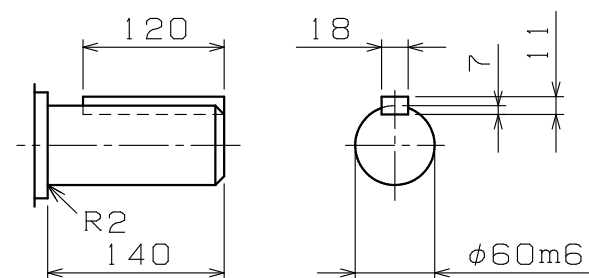

御 参 考 用

御注文先

見積番号

受注番号

項NO.

用途

定 格

軸 受 番 号					
連 結 側	NU313	連 結 反 対 側	6310ZZ	概算質量	460 kg

形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱 クラス	わ く 番 号
							FG-225MJ

REVISIONS					 Nidec ニデックテクノモータ株式会社 NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION	承認 APPR.	検査 CHECK	作図 DRAW.	三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図 耐圧防爆形d2G4・他力通風形・屋内形	DWG. NO. Q38645	REV. 
	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.		SCALE 1/12	 須賀 06.05.23 原	 矢ヶ 06.05.23 部			